



Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x35mm<sup>2</sup>- [5971-100]  
relacji St 106/206 -- Z3304855

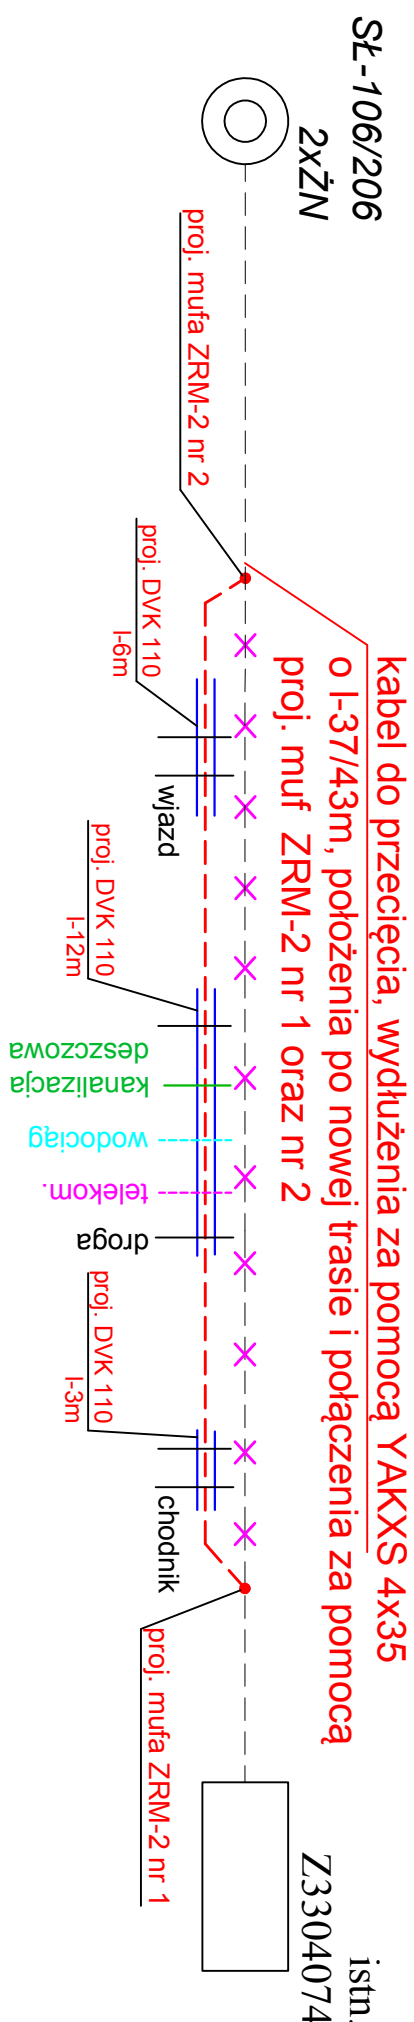

UWAGI:  
1. System ochrony od porażeń w nn 0,4kV  
samoczynne wyłączenie zasilania

		<b>PRO-DESIGNERS</b> mgr inż. ŁUKASZ KOTULSKI 80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 230/1 e-mail: biuro@pro-designers.pl tel. kom. +48 607 125 664	
<b>Zadanie/Obiekt</b>		<b>Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej</b>	
<b>Adres</b>	<b>Miasto: Cedry Wielkie</b>	<b>Gmina: Cedry Wielkie</b>	<b>Obręb: Cedry Wielkie</b>
<b>Investor</b>	<b>Gmina Cedry Wielkie</b>		<b>Stadium projektu</b>
<b>Nazwa i treść/ opracowania</b>	<b>ul. M. Piłczyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie</b>		<b>P.B.W.</b>
<b>Tytuł rysunku</b>	<b>Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy</b>		
<b>Zespół projektowy</b>	<b>Kolizje elektroenergetyczne</b>		<b>Barza</b>
<b>Projektował</b>	<b>mgr inż. Marcin GÓRSKI</b>		<b>Elektrotechnika</b>
<b>Sprawił</b>	<b>mgr inż. Paweł DANILCZUK</b>		<b>Data opracowania</b>
	<b>nr uprawnień</b>	<b>podpis</b>	<b>01/2019</b>
			<b>Rysunek</b>
			<b>2</b>
			<b>Skala</b>