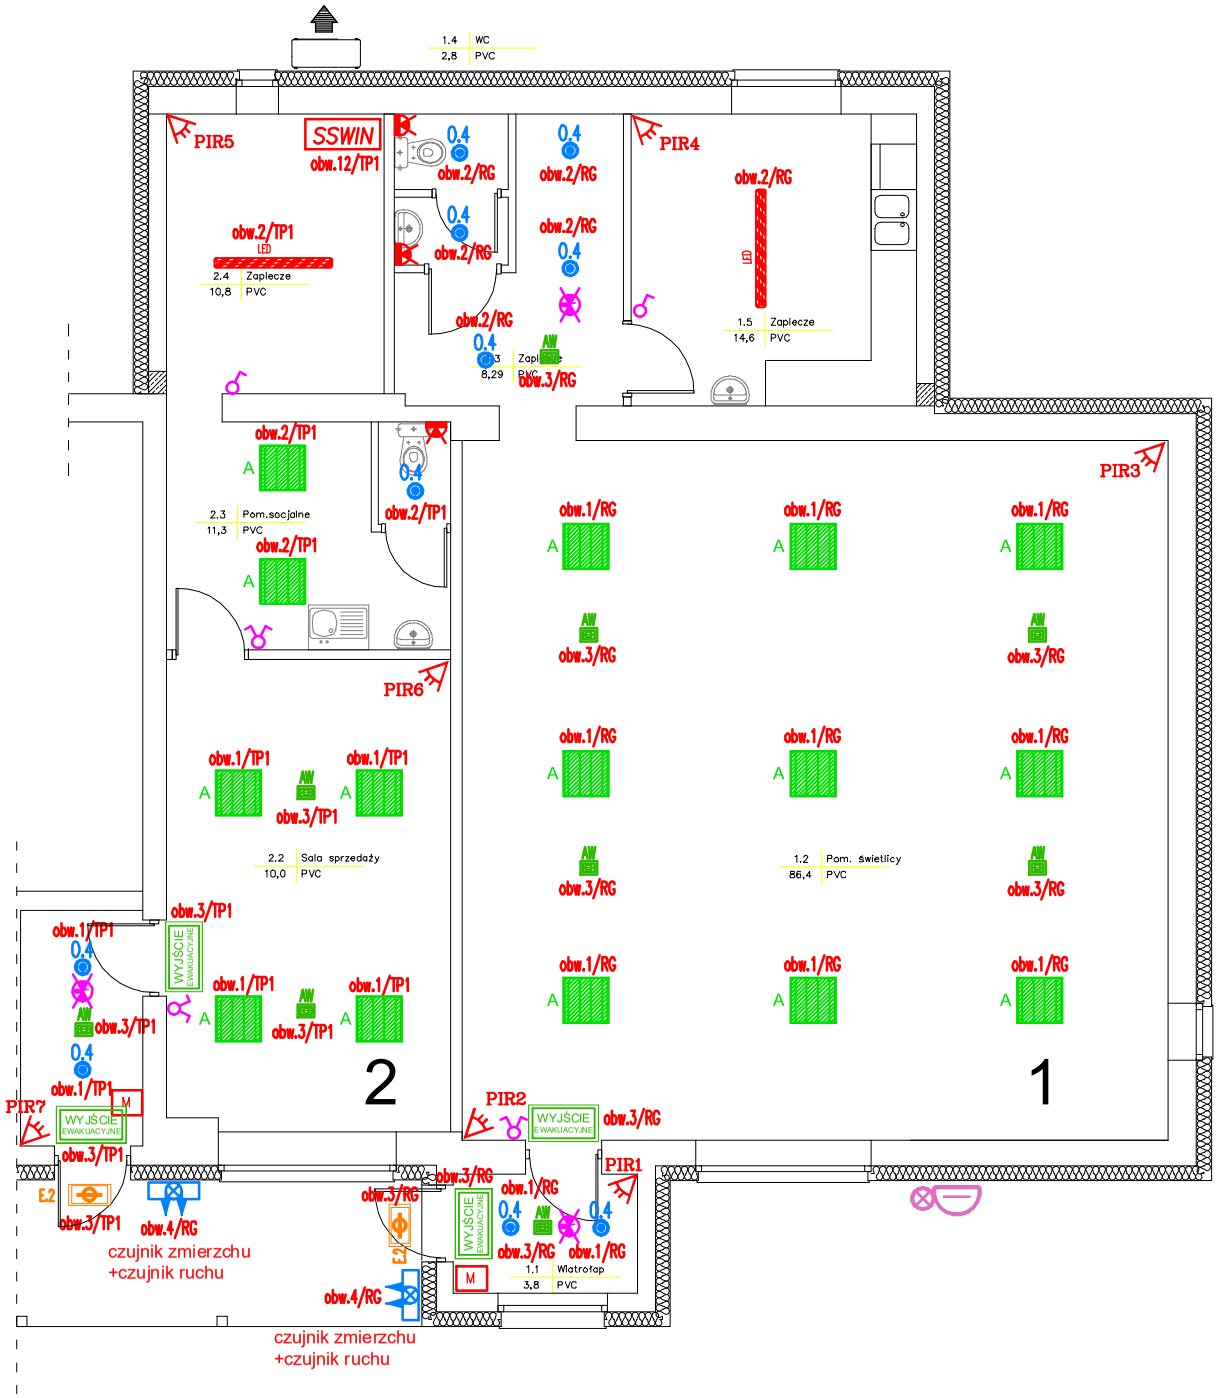

LEGENDA

- Łącznik jednobiegunowy pojedynczy podtynkowy. Stopień szczelności IP20.
- Łącznik świecznikowy podtynkowy. Stopień szczelności IP20
- Łącznik schodowy pojedynczy podtynkowy. Stopień szczelności IP20
- Dookólna czujka ruchu 360st
- Czujka ruchu 180st
- Przycisk instalacyjny IP44
- A — Panel LED 595*595*11mm 30W 4000K 4000lm CRI80
- 0.4 — Oprawa kubełkowa do wbudowania ze źródłem LED 30W 4000K IP44
- LED — Oprawa przemysłowa LED z kloszem pryzmatycznym. Stopień szczelności IP65, I klasa ochronności. 4400lm, Elektroniczny układ zapłonowy.
- E.2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna LED 3,2W z modułem zasilania awaryjnego jednogodzinnym. Stopień szczelności IP65. Montaż naścienny.(Certyfikat CNBOP)
- AW — Oprawa oświetlenia awaryjnego ITECH C1 CB 285lm, (Certyfikat CNBOP) TM Technologie
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa dioda LED 1,2W (Certyfikat CNBOP)
- PROJEKTOR Z ŹRÓDŁEM LED 12W IP65 W OBUDOWIE ALUMINIOWEJ Z KLOSZEM SZKLANYM MONTOWANY DO ELEWACJI BUDYNKU
- SSWIN — Centrala alarmowa
- PIR1 — Cyfrowa czujka ruchu
- Sygnalizator optyczno – akustyczny
- M — Manipulator

Zespół Projektowy "CENTRUM" s.c.
ul. Czarnieckiego 47
83-000 Pruszcz Gdański

CENTRUM
Zespół Projektowy

Inwestor:
Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Projekt termomodernizacji budynku świetlicy sołeckiej w Trzcinisku

Nazwa rysunku:
INSTALACJA OŚWIETLENIA

Obiekt:
Termomodernizacja budynku świetlicy sołeckiej

ELEKTRYKA Projektował:	mgr inż. Marcin Kacprzak	POM/0207/POOE/10	
Sprawdził:	mgr inż. Adam Kibort	POM/0009/PWOE/12	

Lokalizacja:
Trzcinisko 21
83-011 Trzcinisko

Data: GRUDZIEŃ 2024 | Skala: 1:100 | Nr rys.: E01